


Корректировка нулевого уровня

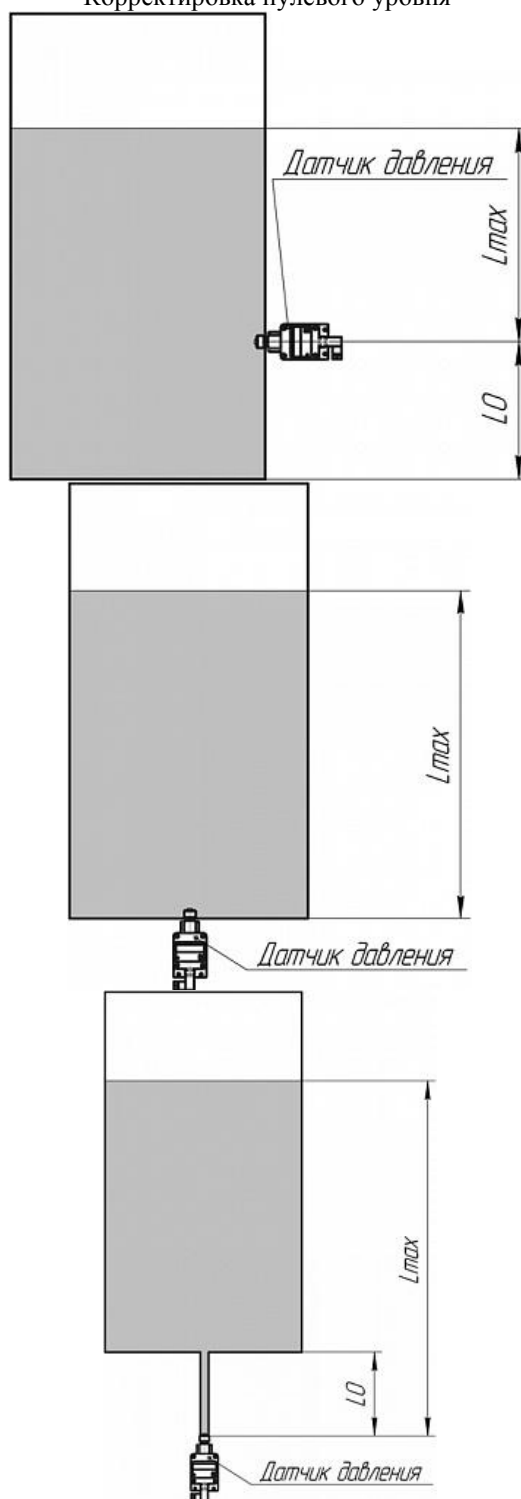

$$L_v = L_{max} + L_0, \text{ при } L_0 < 0$$

$$L_v = L_{max} - L_0, \text{ при } L_0 > 0$$


L_0 – корректировка нулевого уровня жидкости (вводится программно на Прома-ИУ);

L_{max} – максимальный уровень жидкости.

Диапазоны измерений (для воды) с датчиками давления ДДМ-1

Уровень воды L_v , в метрах	0 – 4,0	0 – 6,0	0 - 10	0 – 16	0 – 25	0 – 40
Тип первичного датчика	ДДМ-1-40	ДДМ-1-60	ДДМ-1-100	ДДМ-1-160	ДДМ-1-250	ДДМ-1-400

Схема внешних подключений

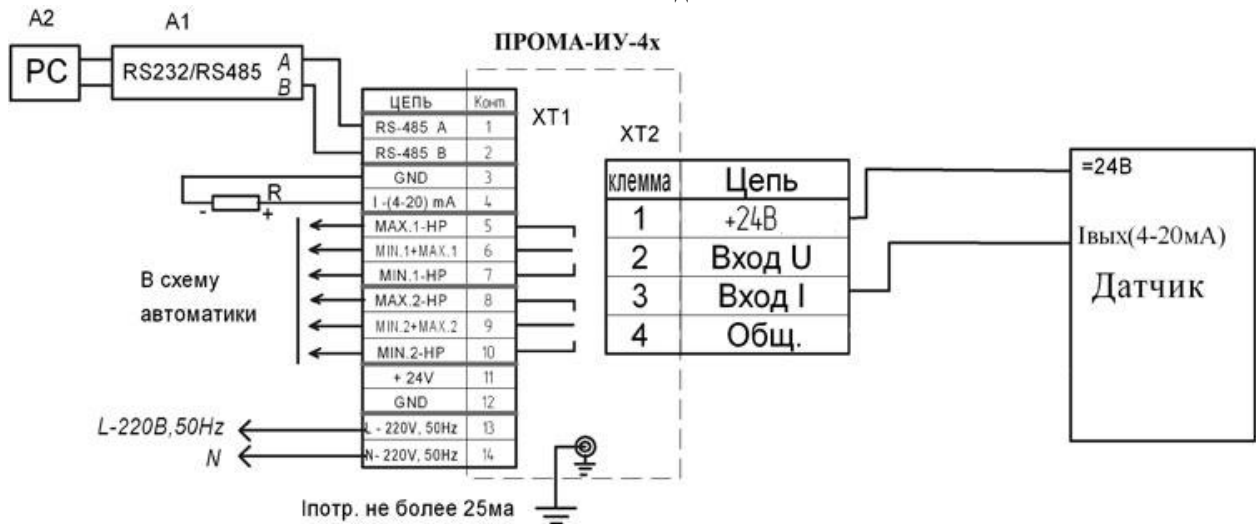

Габаритные и установочные размеры

